

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике")
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии
в Удмуртской Республике" в городе Сарапуле
(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Сарапуле)

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Юридический адрес: 426033, УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 46 Телефон: (3412) 43-23-11


Фактический адрес: 427960, УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29 Телефон: (34147) 4-03-93, E-mail: sarmcgsgen@udm.net

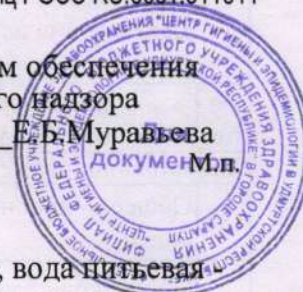
ОКПО 74047299, ОГРН 1051800458962 ИНН/КПП 1831102821/183101001

Уникальный номер записи об аккредитации в национальной системе в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511011

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом обеспечения
эпидемиологического надзора


Е.Б. Муравьева
18.10.2021



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3872-3873 от 18.10.2021

Наименование пробы : вода питьевая подземного источника водоснабжения, вода питьевая
централизованное водоснабжение

Заказчик, его адрес: Управление Роспотребнадзора по УР, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 106
ТОУ Роспотребнадзора по УР в городе Сарапуле, УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29

Дата и время отбора пробы : 13.10.2021 09 ч. 50 мин.- 10 ч. 15 мин.

Дата и время доставки пробы : 13.10.2021 11 ч. 25 мин.

Пробы отобрал: Заместитель начальника территориального отдела Управления
Роспотребнадзора, заместитель главного государственного санитарного врача по г. Сарапул
Бакиров Ф. Ф.

Цель отбора: Внеплановый контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы : ООО "Водоканал"

Удмуртская Республика , Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2

Объект, где производился отбор пробы : ООО "Водоканал" (артезианская скважина №3054 ул.
Центральная, здание сельской администрации)

Удмуртская Республика , Каракулинский район, д. Пинязь

Код пробы : БВ 02 21 1006 2 1, БВ 02 21 1006 2 2

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость объемом 0,5 л

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований : СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания"

Условия транспортировки: автотранспорт, термосумка с хладоэлементами + 4 °С

Дополнительные сведения: пробы опломбированы, температура при доставке +4 °С

Акт отбора: № 1006 от 13.10.2021

Основание для отбора: поручение № 331 от 11.10.2021

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта: директор ООО " Водоканал"
Аристов М.Н.

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Техник Осипова О.Н.


1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра
 3. ИЛЦ не несет ответственность за правильность отбора, доставки проб и достоверность представленной информации в случае предоставления проб Заказчиком
- Протокол составлен в 4 экземплярах

протокол № 3872-3873 от 18.10.2021

БВ 02 21 1006 2 1,

код пробы: БВ 02 21 1006 2 2

Бактериологическая лаборатория					
Дата и время поступления пробы: 13.10.2021 11 ч. 35 мин.					
Дата и время начала исследования: 13.10.2021 11 ч. 45 мин., 13.10.2021 12 ч. 00 мин.					
Дата окончания исследования: 16.10.2021					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
Регистрационный №: 3100 - Вода подземных источников I класса: скважина № 3054					
1	Общее микробное число	3	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
4	Патогенные бактерии рода Salmonella	не обнаружено	не допускается	в 1 л	МУ 4.2.2723-10
5	Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2.
Регистрационный №: 3101 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение					
6	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
7	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
8	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
9	Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2.
10	Патогенные бактерии рода Salmonella	не обнаружено	не допускается	в 1 л	МУ 4.2.2723-10
** информация представлена Заказчиком					
Исследования проводили:				Подпись	
Врач-бактериолог Решетникова Е.Н.					

Заведующая бактериологической лабораторией-врач-бактериолог Пушина В.И.	
---	---